

NOTICE D'INSTALLATION


Avant de commencer votre chantier, nous vous demandons de lire attentivement ce document et les instructions d'installation et de fonctionnement du fournisseur accompagnant l'appareil.

PRÉAMBULE À L'INSTALLATION

- 1** • L'alarme se compose d'une sonde de contact et d'un boîtier électronique.



- 2** • La sonde sera installée dans le compartiment de stockage des graisses. Elle devra être visible et accessible pour son entretien et sa maintenance. Lors des vidanges, une attention particulière sera prise pour ne pas endommager la sonde, de préférence la relever du séparateur.

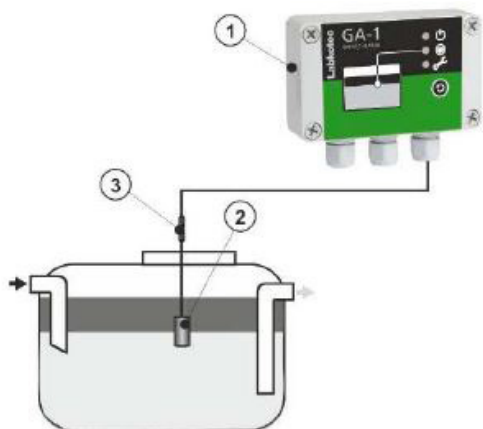


COMPOSANTS SYSTÈME :

- ① Unité de contrôle GA-1
- ② Sonde GA-SG1 (alarme de graisses) avec câble fixe
- ③ Jonction de câbles

- 3** • Installation de la sonde dans le séparateur

Nota : Lorsque l'alarme est livrée avec le séparateur, ce dernier sera équipé d'un support pour l'accrochage et le réglage de la sonde. Lorsque l'alarme est livrée seule, elle doit être attachée au niveau de la rehausse en permettant le réglage de la hauteur de câble comme sur le schéma ci-contre.

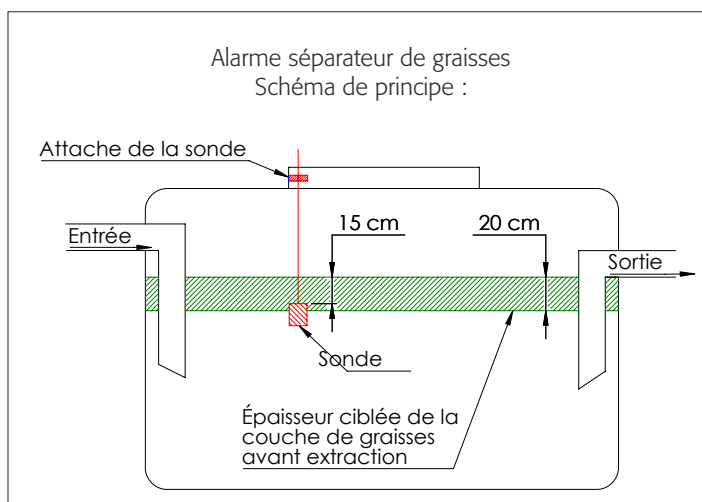

BRANCHEMENT DE L'ALARME

- Ouvrir le boîtier électronique avec un tournevis cruciforme.
- Enfiler le câble d'alimentation électrique par le presse-étoupe.
- Enfiler le câble de la sonde par le presse-étoupe.
- Effectuer les raccordements conformément aux prescriptions de la notice générale de l'alarme incluse dans le carton du produit.
- Refermer le couvercle.
- Effectuer les essais de fonctionnement.

