


# Séparateurs de graisses allégés en béton avec débourbeur incorporé

Taille nominale de 2 à 20 litres/seconde

**Sebico**

## TYPE **SGDB/SGDBA**

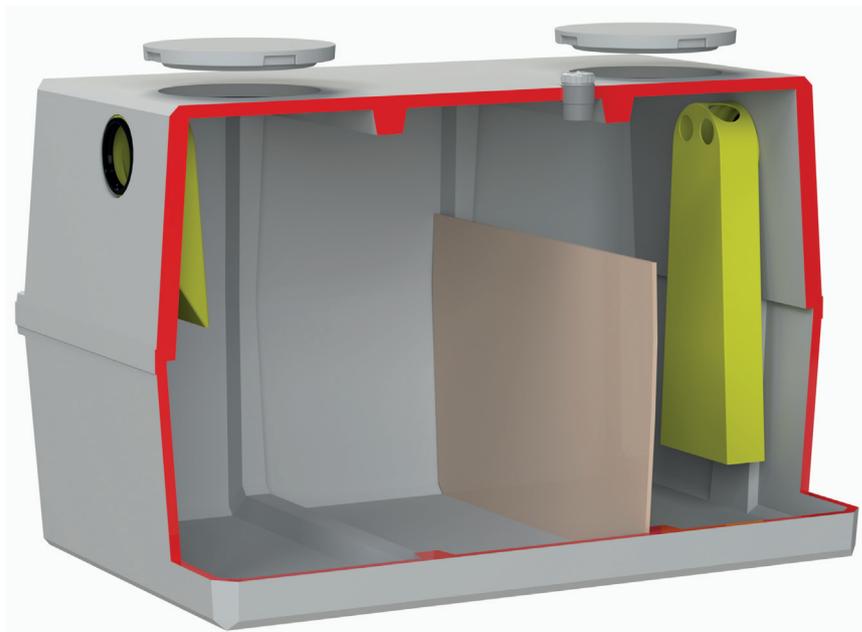

**CE** norme 1825

### **Fabrication**

Cuve allégée en béton

### **Équipements**

- Joint souple à lèvres en entrée et sortie
- Diffuseur et collecteur en polyéthylène
- Manchette PVC Ø100 mm sur le dessus de l'appareil pour raccordement de la ventilation
- Alarme de niveau de vidange montée en usine pour la gamme SGDBA

### **Manutention**

- Par anneaux de levage ou par passage de fourches de chariots élévateurs

### **Accès**

- 1 ou 2 tampons de visite classe A15 donnant accès aux équipements intérieurs

### **Options**

- Extracteur éolien Aspiromatic pour l'extraction des gaz dans l'appareil
- Rehausse en polyéthylène

# Séparateurs de graisses allégés en béton avec débourbeur incorporé

Taille nominale de 2 à 20 litres/seconde


# Sebico

## TYPE SGDB/SGDBA

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume du débourbeur (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	E (m)	S (m)	ØE/S (mm)	Poids (kg)
<b>SGD2B/SGD2BA</b>	2	718	280	300	1,18	1,16	1,24	1,01	0,94	100	730
<b>SGD4B/SGD4BA</b>	4	1 116	560	550	1,53	1,16	1,32	1,08	1,01	125	850
<b>SGD6B/SGD6BA</b>	6	1 516	840	750	1,75	1,17	1,42	1,13	1,06	160	1 040
<b>SGD7B/SGD7BA</b>	7	1 828	980	750	2,38	1,15	1,35	1,06	0,99	160	1 350

\* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.


\*\* Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

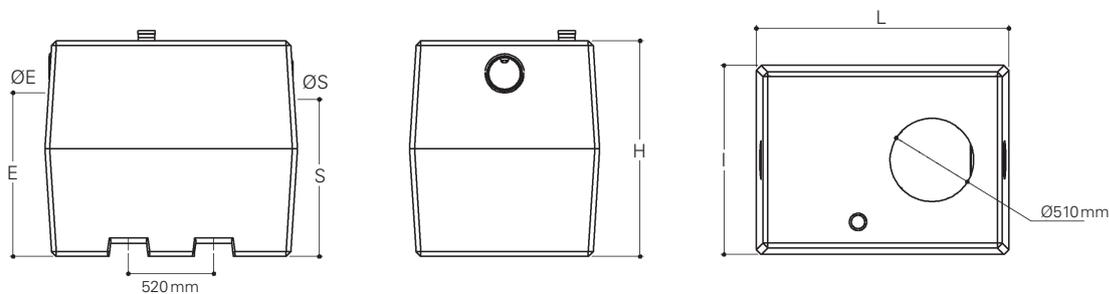

Réf.*	TN	Volume utile (litres)	Capacité de stockage** (litres)	Volume du débourbeur (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	E (m)	S (m)	ØE/S (mm)	Poids (kg)
<b>SGD10B/SGD10BA</b>	10	2 377	1 400	1 500	2,38	1,16	1,55	1,27	1,20	200	1 385
<b>SGD14B/SGD14BA</b>	14	3 140	1 960	2 000	2,38	1,53	1,55	1,27	1,20	200	1 700
<b>SGD18B/SGD18BA</b>	18	4 082	2 520	2 500	2,38	1,53	1,85	1,59	1,52	200	2 165
<b>SGD20B/SGD20BA</b>	20	4 082	2 800	2 500	2,38	1,53	1,85	1,59	1,52	200	2 165

\* La lettre A indique que le séparateur est équipé d'une alarme montée en usine.

\*\* Avant vidange. Les cotes E et S pour tous les appareils sont prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.

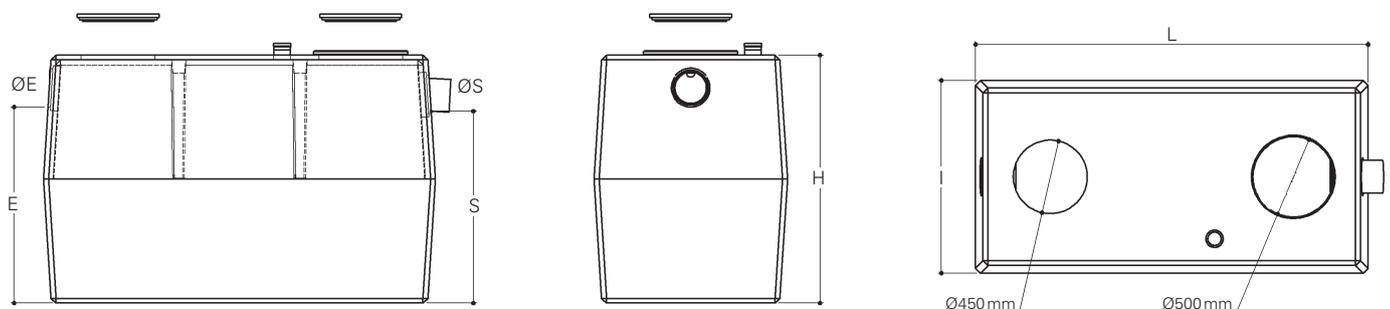

L'installation des appareils doit respecter les règles de l'art et les consignes de notre notice de pose fournie avec chaque appareil également disponible sur demande ou sur notre site internet [www.sebico.com](http://www.sebico.com). Séparateurs de catégorie 1D : installation hors passage de véhicules et absence de nappe phréatique. Remblai sur la cuve de 50 cm maximum.